

Nummer:

Bearbeitungsstand: **07.17/se**

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

## Richtlinie

Abstand zu elektrischen  
Leitungen

**m-tec**<sup>®</sup>  
Technology for better building


### 1. ALLGEMEINE HINWEISE

Die erforderlichen Mindestabstände zu elektrischen Leitungen sind einzuhalten, da sonst Lebensgefahr durch elektrischen Stromschlag droht!  
Andernfalls müssen die Leitungen freigeschaltet oder der Gefahrenbereich abgesperrt werden.



### 2. ERFORDERLICHE MINDESTABSTÄNDE

A	DC bis 1500 V	1,0 m
	DC über 1500 V	1,5 m
	AC bis 1000 V	1,0 m
	AC über 1500 V	1,5 m
B	bis 1000 V	1,0 m
	bis 110 000 V	3,0 m
	bis 220 000 V	4,0 m
	unbekannte Spannung	5,0 m

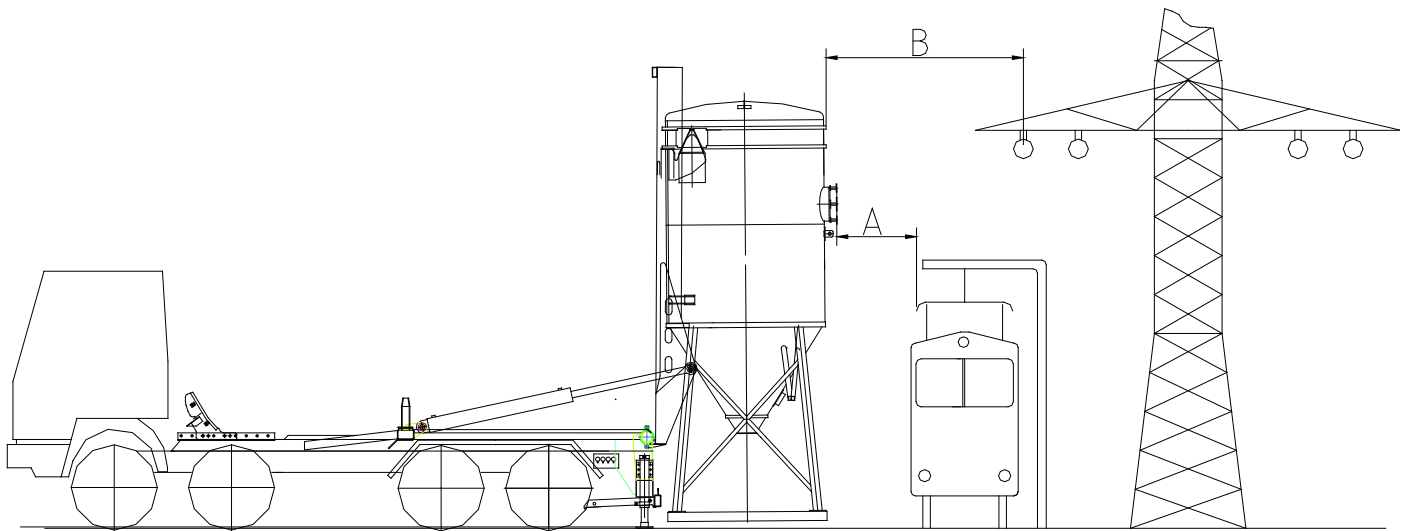

**Datum:** 01.08.2017

**Nächster Überprüfungstermin:** 08.2019